

13.0 - Zestawy oczyszczalni biologicznych (na żwirze płukany)

Tabela doboru długości drenażu na żwirze płukany (w gruncie) do ilości użytkowników (przepływu) oraz typu oczyszczalni biologicznej



Tabela doboru długości drenażu na żwirze płukany (w nasypie) do ilości użytkowników (przepływu) oraz typu oczyszczalni biologicznej



Tabela doboru ilości studni chłonnych do ilości użytkowników (przepływu) oraz typu oczyszczalni biologicznej


Ilość użytkowników i przepływ dobowy	Długość dren. na żwirze	Typ oczyszczalni biologicznej	
		jednołuszcz.	dwułuszcz.
RLM - m ³ /d	m		
≤ 4 - 0,60	48	ZBS-4C	ZBS-5C
≤ 5 - 0,75	48	ZBS-6C	ZBS-5C
≤ 6 - 0,90	48	ZBS-6C	ZBS-7C
≤ 7 - 1,05	60	ZBS-8C	ZBS-7C
≤ 8 - 1,20	60	ZBS-8C	ZBS-10C
≤ 10 - 1,50	72	ZBS-10C	ZBS-10C
≤ 12 - 1,80	96	ZBS-12C	ZBS-12C

Ilość użytkowników i przepływ dobowy	Długość dren. na żwirze	Typ oczyszczalni biologicznej z pompa (do nasypu)	
		jednołuszcz.	dwułuszcz.
RLM - m ³ /d	m		
≤ 4 - 0,60	48	ZBS-6C/KP	ZBS-5C/KP
≤ 5 - 0,75	48	ZBS-6C/KP	ZBS-5C/KP
≤ 6 - 0,90	48	ZBS-6C/KP	ZBS-7C/KP
≤ 7 - 1,05	60	ZBS-10C/KP	ZBS-7C/KP
≤ 8 - 1,20	60	ZBS-10C/KP	ZBS-10C/KP
≤ 10 - 1,50	72	ZBS-10C/KP	ZBS-10C/KP
≤ 12 - 1,80	96	ZBS-12C	ZBS-12C

Ilość użytkowników i przepływ dobowy	Ilość i typ studni chłonnych	Typ oczyszczalni biologicznej	
		jednołuszcz.	dwułuszcz.
RLM - m ³ /d	szt.		
≤ 4 - 0,60	1 x SCH100	ZBS-4C	ZBS-5C
≤ 5 - 0,75	2 x SCH100	ZBS-6C	ZBS-5C
≤ 6 - 0,90	2 x SCH100	ZBS-6C	ZBS-7C
≤ 7 - 1,05	2 x SCH100	ZBS-8C	ZBS-7C
≤ 8 - 1,20	2 x SCH100	ZBS-8C	ZBS-10C
≤ 10 - 1,50	2 x SCH100	ZBS-10C	ZBS-10C
≤ 12 - 1,80	3 x SCH100	ZBS-12C	ZBS-12C

13.0 - Zestawy oczyszczalni biologicznych (na żwirze płukany)

NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO WARIANT PODŁĄCZENIOWY W PRZYPADKU GDY BUDYNEK MA POPRAWNIE WYKONANĄ WENTYLACJĘ WYSOKĄ PIONU KAN.

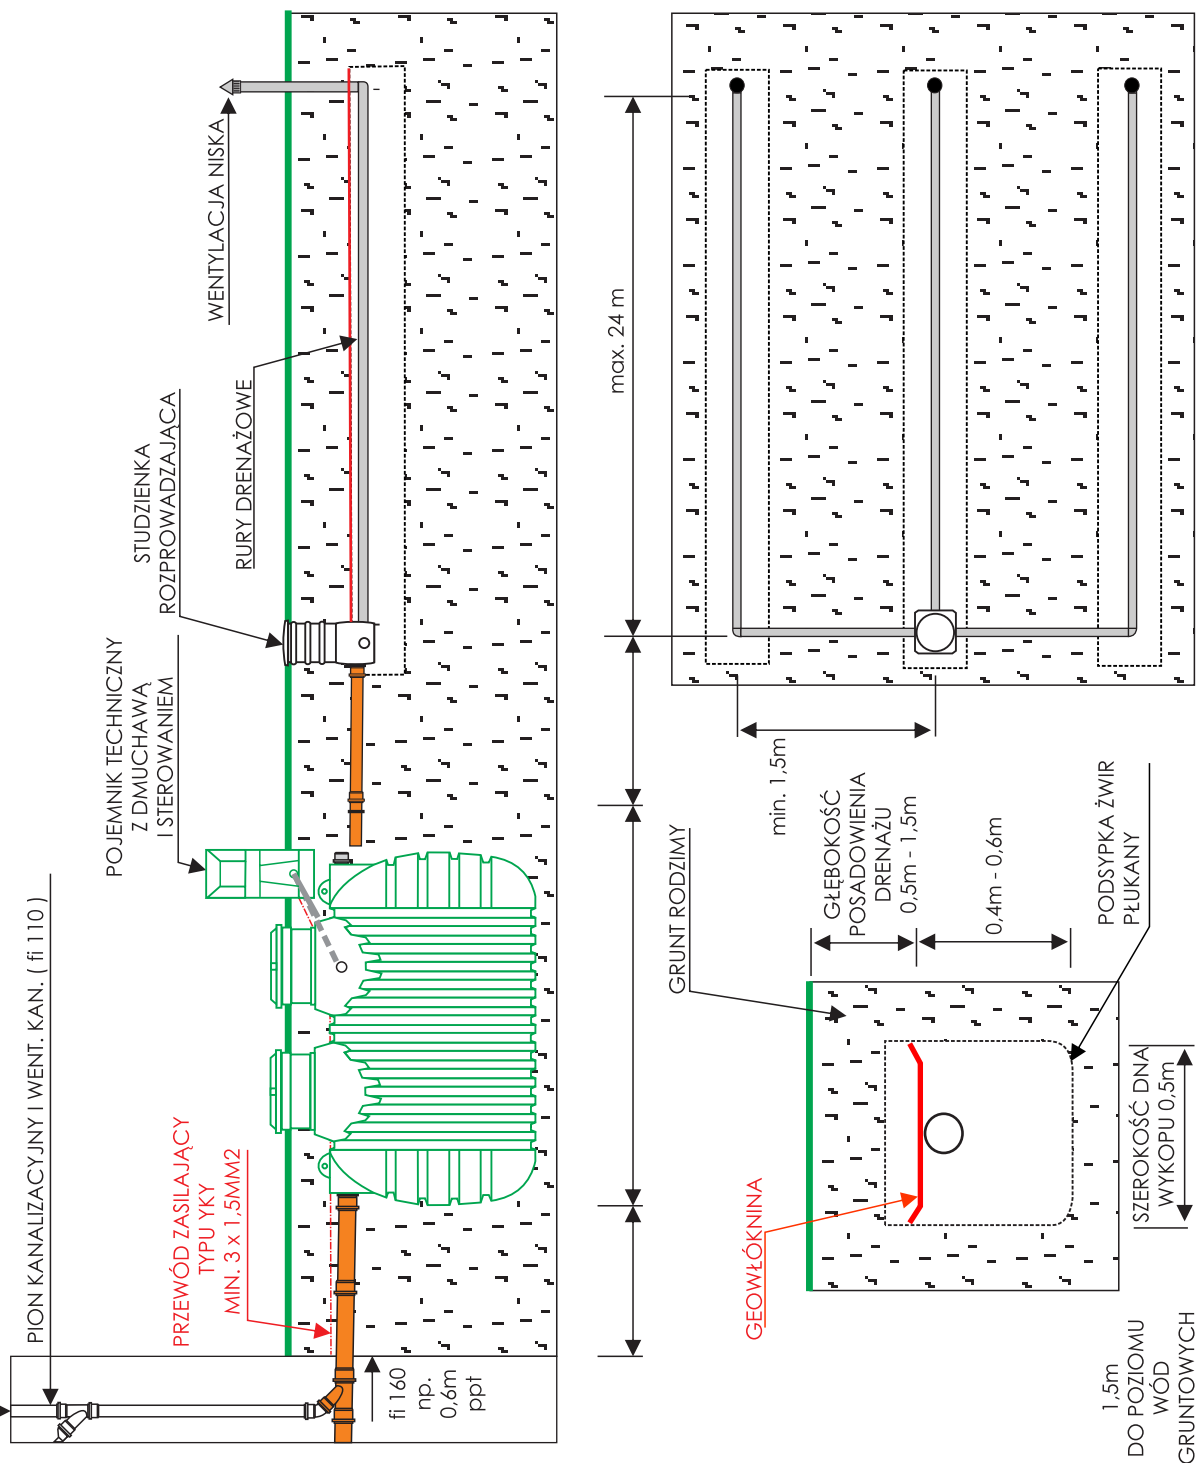

13.1 - Zestawy oczyszczalni biologicznych (na pakietach)

Ilość użytkowników i przepływ dobowy	Długość dren. na pakietach	Typ oczyszczalni biologicznej	
		jednopłaszcz.	dwupłaszcz.
RLM - m ³ /d	m		
≤ 4 - 0,60	18 x PRO-1R	ZBS-4C	ZBS-5C
≤ 5 - 0,75	24 x PRO-1R	ZBS-6C	ZBS-5C
≤ 6 - 0,90	24 x PRO-1R	ZBS-6C	ZBS-7C
≤ 7 - 1,05	36 x PRO-1R	ZBS-8C	ZBS-7C
≤ 8 - 1,20	36 x PRO-1R	ZBS-8C	ZBS-10C
≤ 10 - 1,50	48 x PRO-1R	ZBS-10C	ZBS-10C
≤ 12 - 1,80	48 x PRO-1R	ZBS-12C	ZBS-12C

Przykładowa tabela doboru długości drenażu na pakietach (w gruncie) do ilości użytkowników (przepływu) oraz typu oczyszczalni biologicznej.



Ilość użytkowników i przepływ dobowy	Długość dren. na pakietach	Typ oczyszczalni biologicznej z pompa (do nasypu)	
		jednopłaszcz.	dwupłaszcz.
RLM - m ³ /d	m		
≤ 4 - 0,60	18 x PRO-1R	ZBS-6C/KP	ZBS-5C/KP
≤ 5 - 0,75	24 x PRO-1R	ZBS-6C/KP	ZBS-5C/KP
≤ 6 - 0,90	24 x PRO-1R	ZBS-6C/KP	ZBS-7C/KP
≤ 7 - 1,05	36 x PRO-1R	ZBS-8C/KP	ZBS-7C/KP
≤ 8 - 1,20	36 x PRO-1R	ZBS-8C/KP	ZBS-10C/KP
≤ 10 - 1,50	48 x PRO-1R	ZBS-10C/KP	ZBS-10C/KP
≤ 12 - 1,80	48 x PRO-1R	ZBS-12C	ZBS-12C

Przykładowa tabela doboru długości drenażu na pakietach (w nasypie) do ilości użytkowników (przepływu) oraz typu oczyszczalni biologicznej.

Ilość użytkowników i przepływ dobowy	Ilość i typ studni chtónnych	Ilość i typ pakietów w każdej studni chtónnej	Typ oczyszczalni biologicznej	
			jednopłaszcz.	dwupłaszcz.
RLM - m ³ /d	szt.			
≤ 4 - 0,60	1 x SCH100	2 x PRO-SCH	ZBS-4C	ZBS-5C
≤ 5 - 0,75	2 x SCH100	1 x PRO-SCH	ZBS-6C	ZBS-5C
≤ 6 - 0,90	2 x SCH100	1 x PRO-SCH	ZBS-6C	ZBS-7C
≤ 7 - 1,05	3 x SCH100	1 x PRO-SCH	ZBS-8C	ZBS-7C
≤ 8 - 1,20	3 x SCH100	1 x PRO-SCH	ZBS-8C	ZBS-10C
≤ 10 - 1,50	2 x SCH100	2 x PRO-SCH	ZBS-10C	ZBS-10C
≤ 12 - 1,80	2 x SCH100	2 x PRO-SCH	ZBS-12C	ZBS-12C

Przykładowa tabela doboru ilości studni chtónnych na pakietach do ilości użytkowników (przepływu) oraz typu oczyszczalni biologicznej.

13.1 - Zestawy oczyszczalni biologicznych (pakiety w nasypie)

